


3/N/PE AC 50Hz 400/230V, TN-C-S
1/N/PE AC 50Hz 230V, TN-S
OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM
PRI PORUČE:
OCHRANA samočinným odpojením napájania v sieťach TN
podľa STN 33 2000-4-41, čl. 4.113.2
KATEGÓRIA PROSTREDIA: VI



- LEGENDA:
- Pôvodný rozvod verejného osvetlenia na stĺpoch NN siete ponechá sa
 - Projektované osvetlenie na osvetľovacích žiarovozinkovaných stožiaroch výšky 5m resp. 7m, bez výložníka, so svetidlom LED 3600lm, resp. 5300lm s kábelovým rozvodom AYKY-J 4x16mm2.

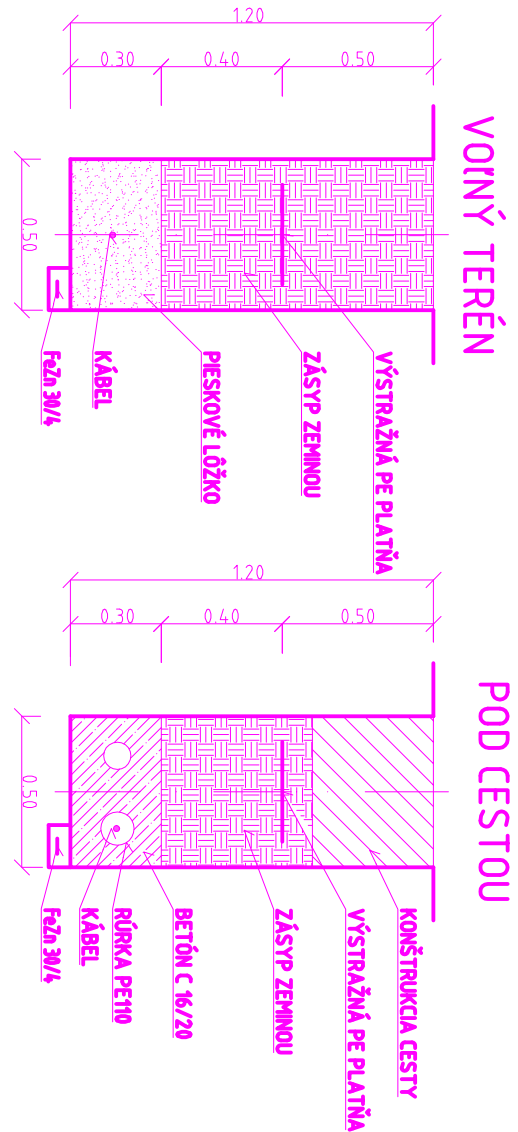

VYHOTOVIL	Ing. JOZEF HANKOVSKÝ	Ing. JOZEF HANKOVSKÝ	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. František Ondrej, Ing. Peter Žarnovský	SVERŽOV 105, 086 02 GABOLTOV	
STAVEBNÍK	Obec Kurov, Kurov 39, 086 04 Kružlov	tel. 0907 061 901	
KRAJ PREŠOVSKÝ		FORMÁT	2xA4
MIESTO STAVBY	Kurov	ÚČEL	
REKONŠTRUKCIA A VÝSTAVBA TECHNICKEJ		DÁTUM	09/2019
INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI KUROY		ČÍS. ZÁKAZKY	
SO 01 Verejné osvetlenie		ČÍS. KÓPIE	
SITUÁCIA		MIERKA	1:500
			ČÍSL. VYKRES. 2